



检测报告

TEST REPORT

报告编号 150163110711

REPORT NO.

产品名称 磁保持继电器

NAME OF SAMPLE

委托单位 广西睿奕科技发展有限公司

CUSTOMER

受检单位 /

INSPECTED ENTITY

检测类别 委托检测

TEST CATEGORY

浙江方圆检测集团股份有限公司

ZHEJIANG FANGYUAN TEST GROUP CO., LTD.

浙江省低压电器产品质量检验中心

Inspection Center of Products' Quality of Low Voltage Electric Apparatus in Zhejiang Province

浙江省低压电器产品质量检验中心
INSPECTION CENTER OF PRODUCTS QUALITY OF LOW VOLTAGE
ELECTRIC APPARATUS IN ZHEJIANG PROVINCE

检测报告
TEST REPORT

样品名称 Name of Sample	磁保持继电器	检测类别 Test Category	委托检测
型号规格 Model 等级 Grade	DS908A	商 标 Trademark	/
	/		
额定电流 Rated current	70A	额定电压 Rated Voltage	AC250V
技术参数 Technical parameter	Us:9VDC UC3 单相.	频 率 Frequency	50Hz
生产日期 Date of Manufacture	/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位(客户) 名 称 Customer 地 址 Address	广西睿奕科技发展有限公司	受检单位 Inspected Entity	/
	广西梧州工业园区星裕路9号	生产单位 Manufacturer	广西睿奕科技发展有限公司
抽样者 Sampling Organization	/	抽样基数 Number of Samples	/
抽样地点 Sample Location	/	抽样数量 Number of Sample(s) for Inspection	/
抽样日期 Sampling Date	/	到样数量 Receiving Number of Sample(s)	2 台
送样者 Sample(s) Deliverer	广西睿奕科技发展有限公司	到样日期 Receiving Date of Sample(s)	2015 年 07 月 13 日
检测依据 Test Requirements	GB14048.5-2008、IEC62055-31:2005 UC3 及委托要求		
样品描述、状态 Description and Condition of Sample(s)	适用检测		
检测日期 Test Date	2015 年 07 月 22 日	检测地点 Test location	嘉兴市广穹路 400 号
检测结论 Test Summary	依据 GB14048.5-2008、IEC62055-31:2005 UC3 及委托要求, 对所送样品进行检测, 检测项目见第 3 页, 所检项目符合标准及委托要求。 (盖章) Test Seal 批准日期: 2015 年 07 月 27 日 Date of Approval		
备注 Remarks	/		

批准: 王周忠
Approved by



审核: [Signature]
Verified by

编制: 刘清霞
Compose

检测报告

TEST REPORT

样品外观及标识照片
(Photo and Nameplate of the Inspected Sample(s))

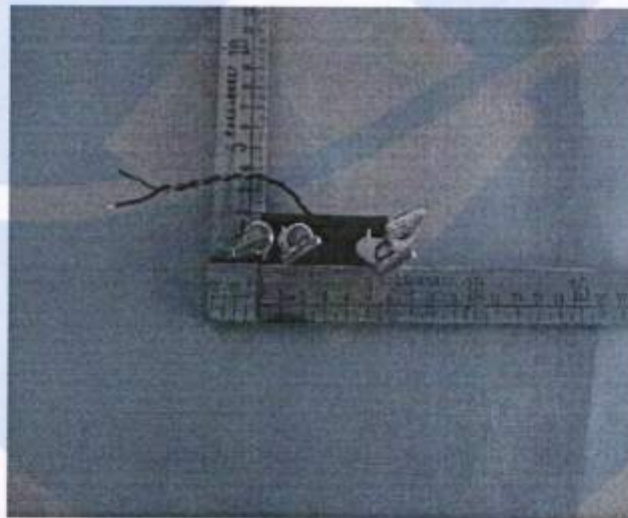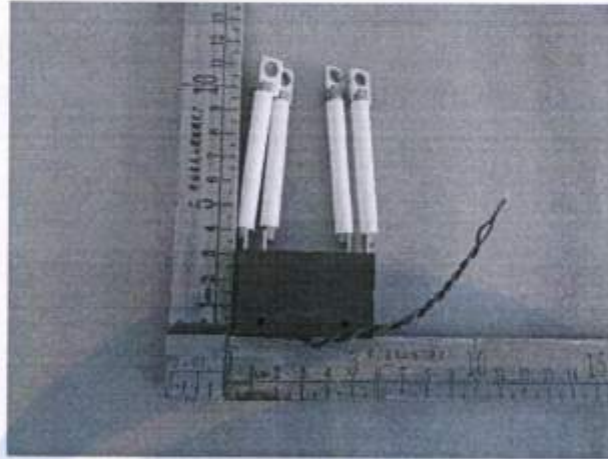

检测报告的其它说明
(Other Explanation of the Test Report)

/


检测 报 告

TEST REPORT

条款	检测项目及检测要求	测量或观察结果	判定
GB14048.5-2008 8.3.4 IEC62055-31 C.6	短路载流能力测试 试验电压(有效值): $250 \pm 5\%$ (V) 试验电流(有效值): $6.00^{+5\%}$ (kA) $\cos\phi$: $0.70_{-0.05}$ 控制电压: 9V DC 连接导线: 25×1 ($\text{mm}^2 \times \text{m}$) 选相角: 0° 试验工作制: O-t-O-t-O 间隔时间: $> 1\text{min}$ 螺钉规格: M5 拧紧力矩: $2.0\text{N} \cdot \text{m}$ I_p max (kA) I^2t max (kA^2s) 通断时间: max (ms) 允许触点熔接、烧坏; 试品不应出现爆炸、燃烧; 不应危及周围的事物及设备。 预期电流示波图编号: 示波图编号:	1# 252 6.07 0.69 9 25×1 0° M5 2.0 8.24 368 11.3 有 无 无 150711001 S150711001 ~ S150711003 注: O_3 后熔焊	符合

预期电流示波图


150163110711

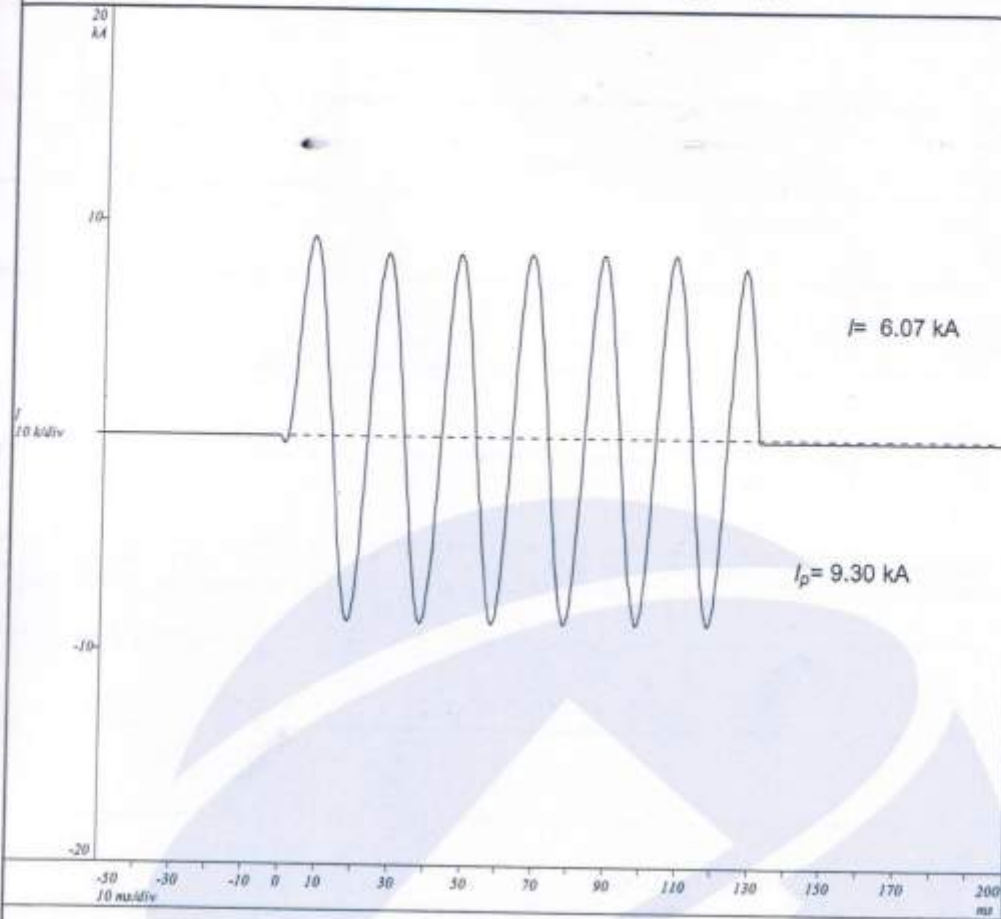


预期电流示波图
U = 252.V
I = 6.07 kA
 $I_p = 9.30 \text{ kA}$
 $\cos\phi = 0.69$
Y150711001

试验示波图


150163110711

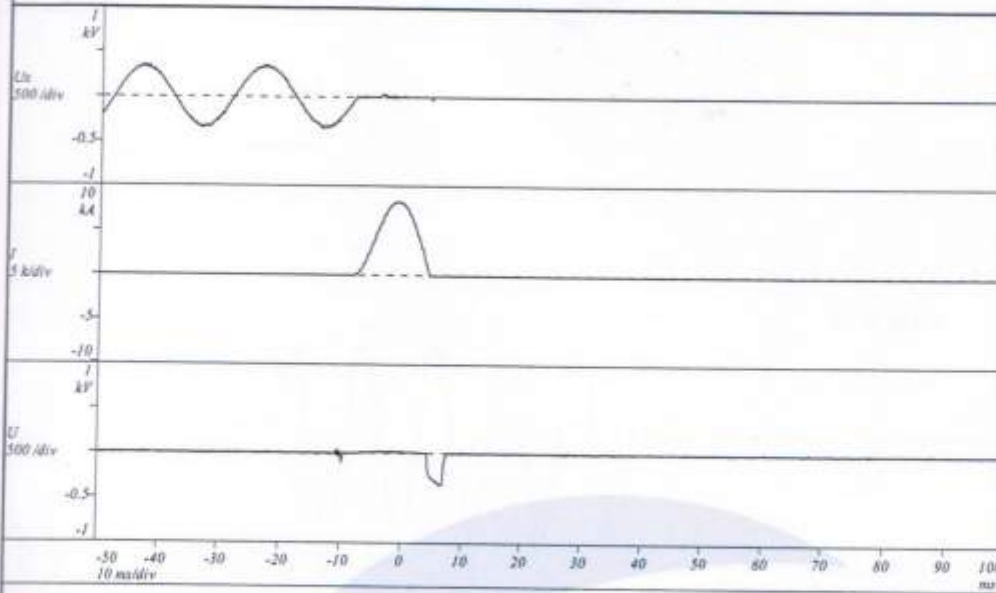

250V
70A
U = 252.V
I = 6.07kA
cosφ = 0.69
1#
O1
合闸角: 0°
I_p = 8.22 kA
I²t = 368. kA²s
通断时间: 11.3 ms
S150711001

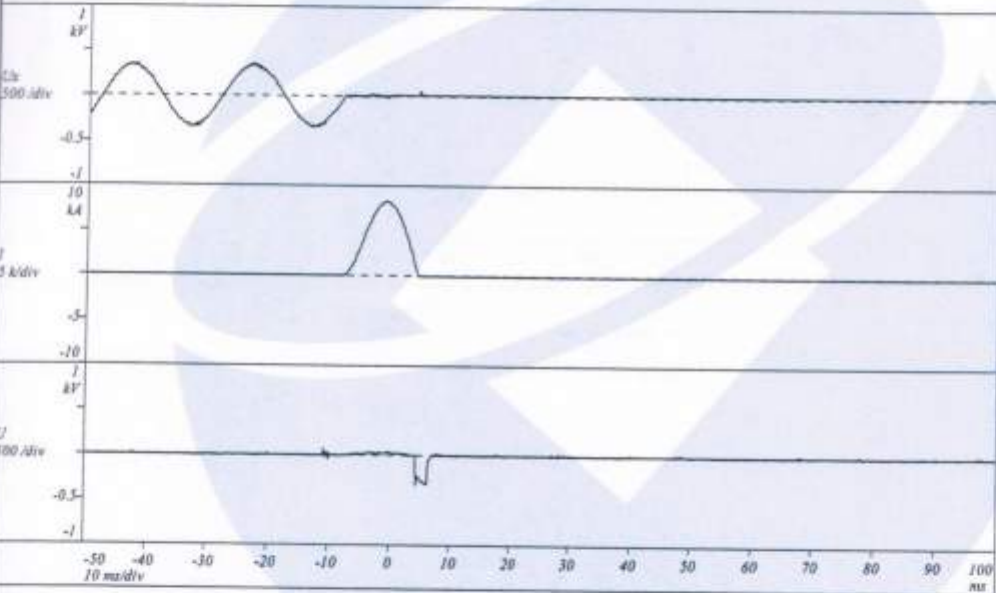


250V
70A
U = 252.V
I = 6.07kA
cosφ = 0.69
1#
O2
合闸角: 0°
I_p = 8.24 kA
I²t = 367. kA²s
通断时间: 11.2 ms
S150711002

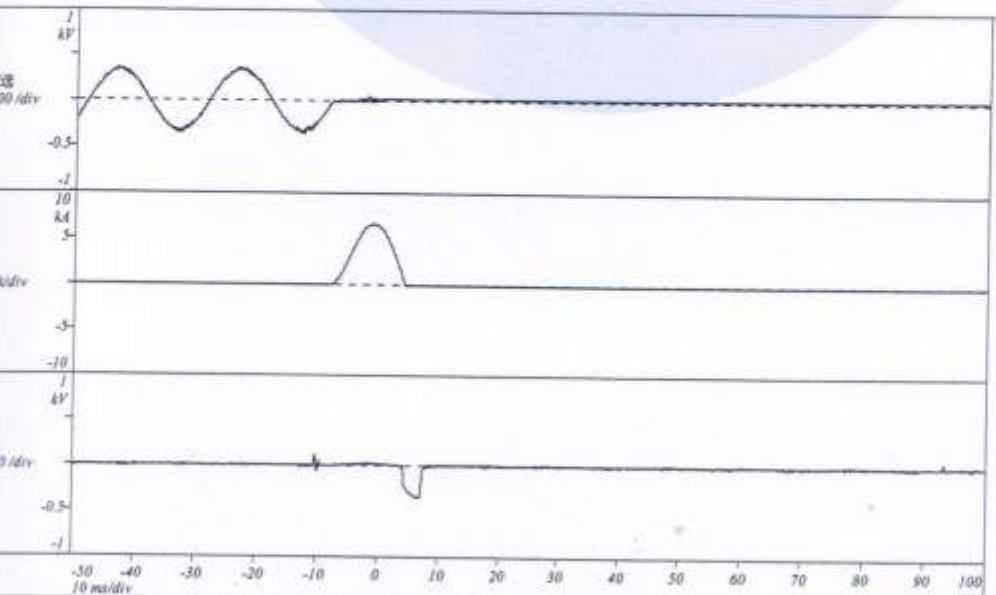

250V
70A
U = 252.V
I = 6.07kA
cosφ = 0.69
1#
O3
合闸角: 0°
I_p = 6.64 kA
I²t = 238. kA²s
通断时间: 11.1 ms
S150711003

预期电流示波图

150163110711

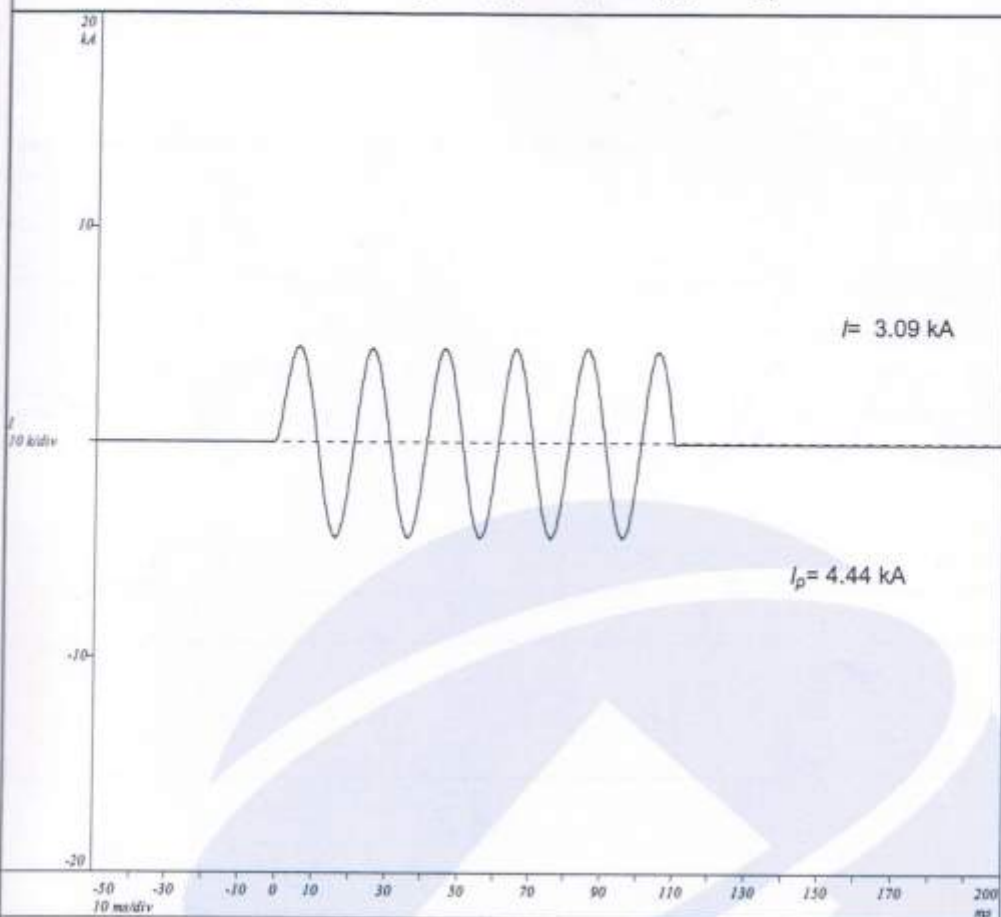

预期电流
 $U = 252 \text{ V}$
 $I = 3.09 \text{ kA}$
 $I_p = 4.44 \text{ kA}$
 $\cos\varphi = 0.87$

Y150711002

试验示波图

150163110711

